


数据结果汇总表

任务名称：旗县饮用水源地例行监测（2026 年上半年） 采样时间：2026 年 03 月 12 日 第 1 页
任务编号：L-LX-26-007 样品种类：地下水 分析时间：2026 年 03 月 12 日-03 月 28 日 共 2 页

分析项目	样品编号	L-LX-26-007-DX-05-001	标准限值
	单位 点位名称	五原县新隆水源地	
嗅和味	/	无	无
肉眼可见物	/	无	无
pH 值	无量纲	7.8	6.5-8.5
色度	度	5	15
浊度	NTU	1.9	3
溶解性总固体	mg/L	1446	1000
高锰酸盐指数	mg/L	2.1	3.0
总硬度	mg/L	679	450
氨氮	mg/L	1.83	0.50
氟化物	mg/L	0.24	1.0
氰化物	mg/L	0.001L	0.05
挥发酚	mg/L	0.002L	0.002
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
硫化物	mg/L	0.005L	0.20
总大肠菌群	MPN/L	未检出	30
SO ₄ ²⁻	mg/L	200	250
Cl ⁻	mg/L	402	250
NO ₃ ⁻	mg/L	0.128	20.0
亚硝酸盐氮	mg/L	0.005	1.00
钠	mg/L	307	200
铬（六价）	mg/L	0.004L	0.05
砷	mg/L	0.0010	0.01
汞	mg/L	0.00004L	0.001
硒	mg/L	0.0004L	0.01



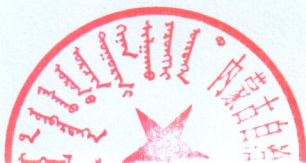

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称: 旗县饮用水源地例行监测 (2026 年上半年) 采样时间: 2026 年 03 月 12 日 第 2 页
任务编号: L-LX-26-007 样品种类: 地下水 分析时间: 2026 年 03 月 12 日-03 月 28 日 共 2 页

分析项目	样品编号		L-LX-26-007-DX-05-001	标准限值
	点位名称			
	单位		五原县新隆水源地	
铜	mg/L		0.001L	1.00
镉	mg/L		0.0001L	0.005
铅	mg/L		0.001L	0.01
锌	mg/L		0.02L	1.00
铁	mg/L		0.05	0.3
锰	mg/L		0.01L	0.10
铝	mg/L		0.00115L	0.20
碘化物	mg/L		0.07	0.08
氯仿	μg/L		0.4L	60
四氯化碳	μg/L		0.4L	2.0
苯	μg/L		0.4L	10.0
甲苯	μg/L		0.3L	700
总 α 放射性	Bq/L		0.103	0.5
总 β 放射性	Bq/L		0.024	1.0
细菌总数	CFU/mL		21	100
备注	所附标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。			

填表人: 刘杨 复核人: 任晓峰 审核人: 陈同强
日期: 2026年 5 月 15 日 日期: 2026年 5 月 15 日 日期: 2026年 5 月 15 日